



INSTALLATION 1: SERIAL CONNECTION

Serieschakeling
Serial connection
Reihenschaltung
Connexion en série
Conexión en serie
Collegamento in serie



24V /90Ah

Figure 1 – Figuur 1 – Abbildung 1
Figure 1 – Figura 1 – Figura 1

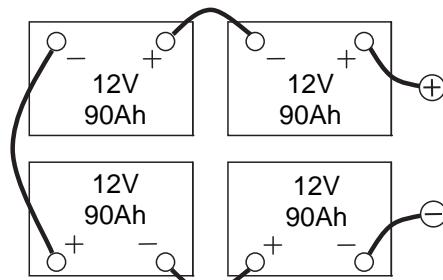


48V /90Ah

Figure 2 – Figuur 2 – Abbildung 2
Figure 2 – Figura 2 – Figura 2


INSTALLATION 2: PARALLEL CONNECTION

Parallel schakeling
Parallel connection
Parallelschaltung
Connexion en parallèle
Conexión en paralelo
Collegamento in parallelo

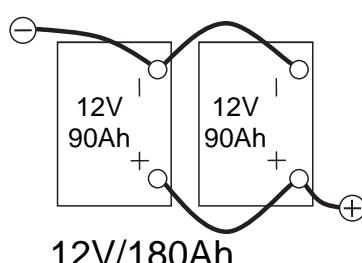

12V/180Ah

Figure 3 – Figuur 3 – Abbildung 3
Figure 3 – Figura 3 – Figura 3

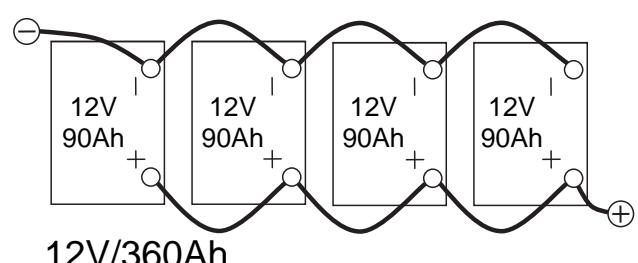

12V/360Ah

Figure 4 – Figuur 4 – Abbildung 4
Figure 4 – Figura 4 – Figura 4

Maximum number of batteries: 4
Maximum aantal accu's: 4

Maximale Anzahl an Batterien: 4
Nombre maximum de batteries : 4

Número máximo de baterías: 4
Numero massimo di batterie: 4

Connection of the plus and minus wiring must be crosswise.

Aansluiting van de plus- en min-bedrading moet diagonaal worden uitgevoerd

Der Anschluss der Plus- und Minus-Verdrahtung muss diagonal ausgeführt werden


Les bornes de câblage plus et moins doivent être connectées de façon transversale

Las conexiones de los cables positivos y negativos deben ser del tipo de cruzamiento

Il cablaggio negativo e quello positivo devono essere incrociati

INSTALLATION 3: SERIAL-PARALLEL CONNECTION

Serial-parallel connection
Serie-parallel schakeling
Reihen-parallel schaltung
Connexion en série-parallèle
Conexión en serie-paralelo
Collegamento in serie-paralelo

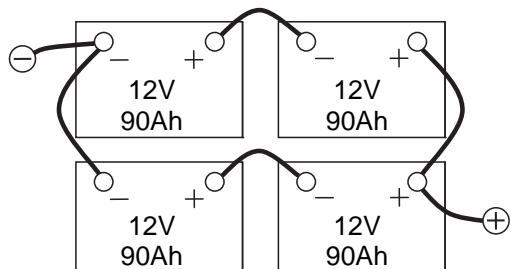

24V /180Ah

Figure 5 – Figuur 5 – Abbildung 5
Figure 5 – Figura 5 – Figura 5

Connection of the plus and minus wiring must be crosswise.

Aansluiting van de plus- en min-bedrading moet diagonaal worden uitgevoerd

Der Anschluss der Plus- und Minus-Verdrahtung muss diagonal ausgeführt werden

Les bornes de câblage plus et moins doivent être connectées de façon transversale

Las conexiones de los cables positivos y negativos deben ser del tipo de cruzamiento

Il cablaggio negativo e quello positivo devono essere incrociati